

Département du Vaucluse

COMMUNE DE SORGUES

PLAN LOCAL D'URBANISME

PLAN DES RESEAUX AEP, ASSAINISSEMENTS ET EAUX PLUVIALES

Révision Générale approuvée le 18 décembre 2025






Bouche incendie D=100mm

- Conduite Eau potable (HC)

SOURCES : SIG SUEZ EAU FRANCE / DGI - Cadastre Propriété SUEZ EAU FRANCE Toute reproduction interdite Les informations sur les éléments constitutifs du réseau sont données à titre indicatifs. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité de SUEZ EAU FRANCE

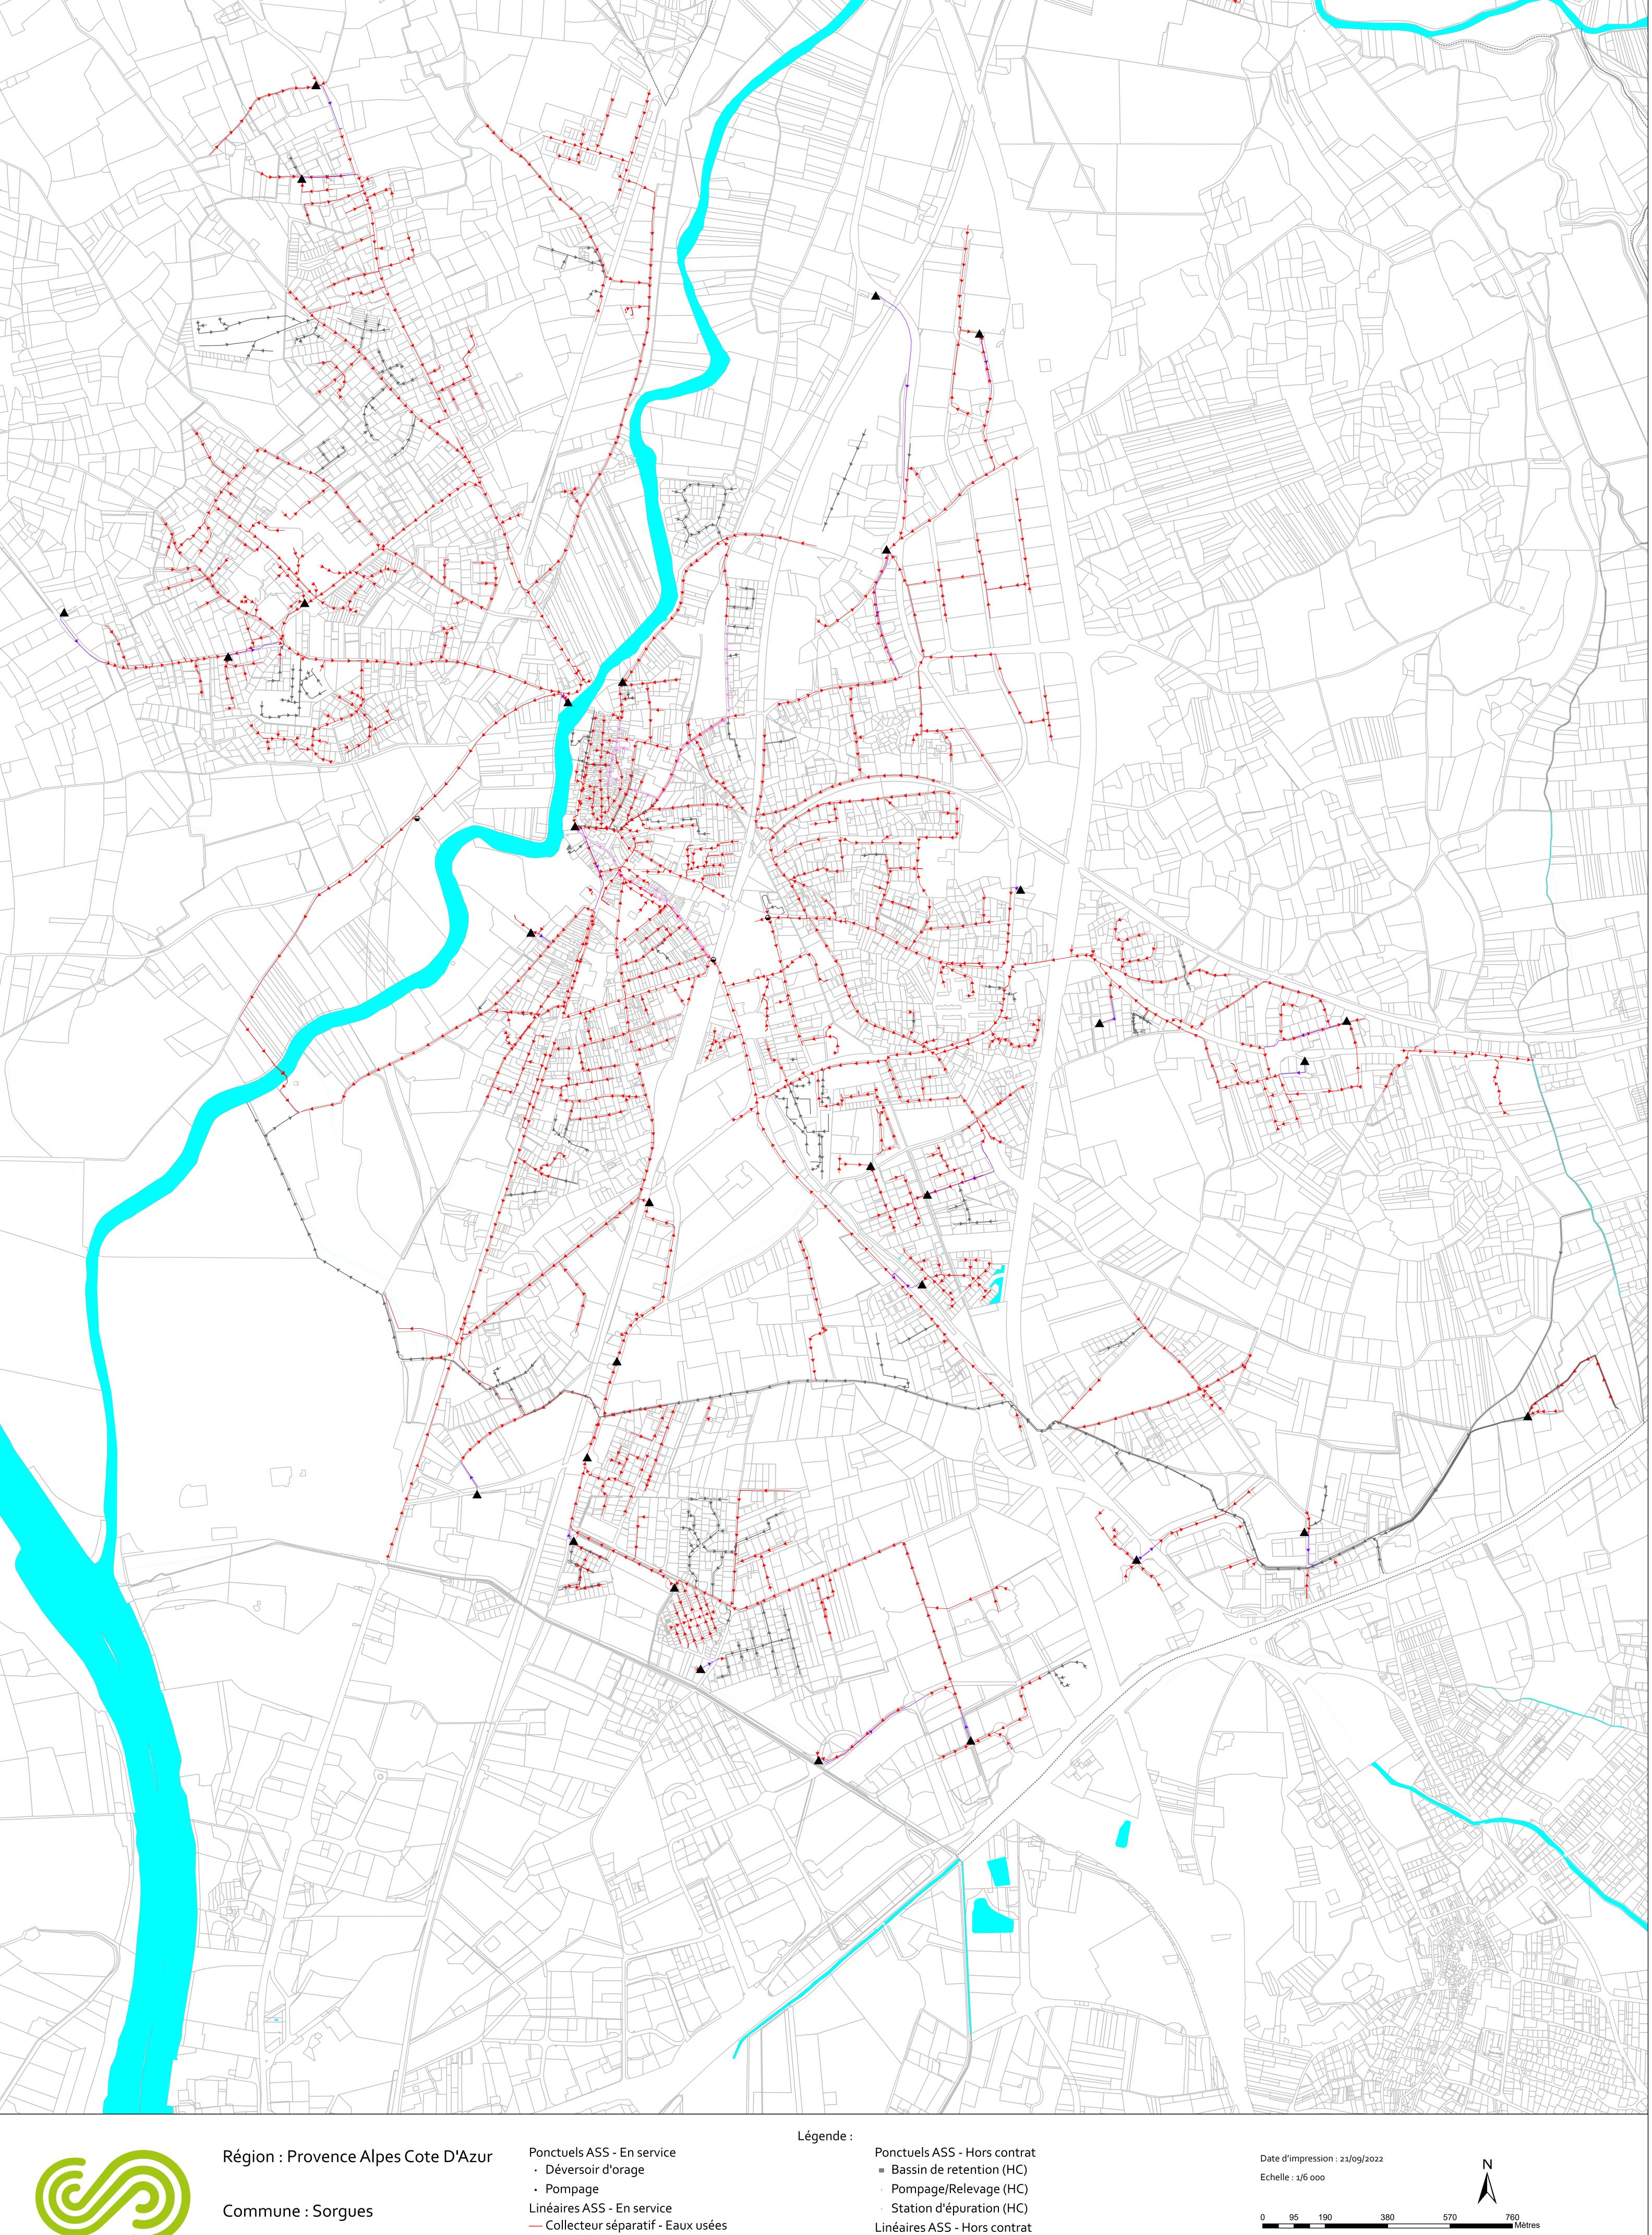



Réseau : Assainissement

Collecteur séparatif - Eaux usées (avec sens d'écoulement) — Collecteur de refoulement

→ Collecteur de refoulement (avec sens d'écoulement) Collecteur - Eaux unitaires Collecteur - Eaux unitaires (avec sens d'écoulement)

– Collecteur (HC) → Collecteur (avec sens d'écoulement) (HC)

— Axe de fossé (HC) — Axe de rivère (HC)

SOURCES: SIG SUEZ EAU FRANCE / DGI - Cadastre Propriété SUEZ EAU FRANCE Toute reproduction interdite Les informations sur les éléments constitutifs du réseau sont données à titre indicatifs. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité de SUEZ EAU FRANCE